


ALCOVER 1997

MAXIMA MINIMA TEMP.MITJ PLUGES

GEN	17,2	1,2	8,4	160,8
FEB	22,5	1,8	10,5	3,6
MAR	26,8	5,1	12,7	12,6
ABR	26,6	4,8	14	69,4
MAI	29	5,8	17,3	9,6
JUN	31	11,1	20,4	65,8
JUL	32,4	12,5	22,6	12
AGO	32,8	13,8	23,4	22,4
SET	31,6	12,1	20,9	23,8
OCT	30,9	6,1	18,9	15,1
NOV	22,9	5,5	12,4	47,2
DES	20,4	1	9,5	148,4



TOTAL	324,1	80,8	191	590,7
-------	-------	------	-----	-------

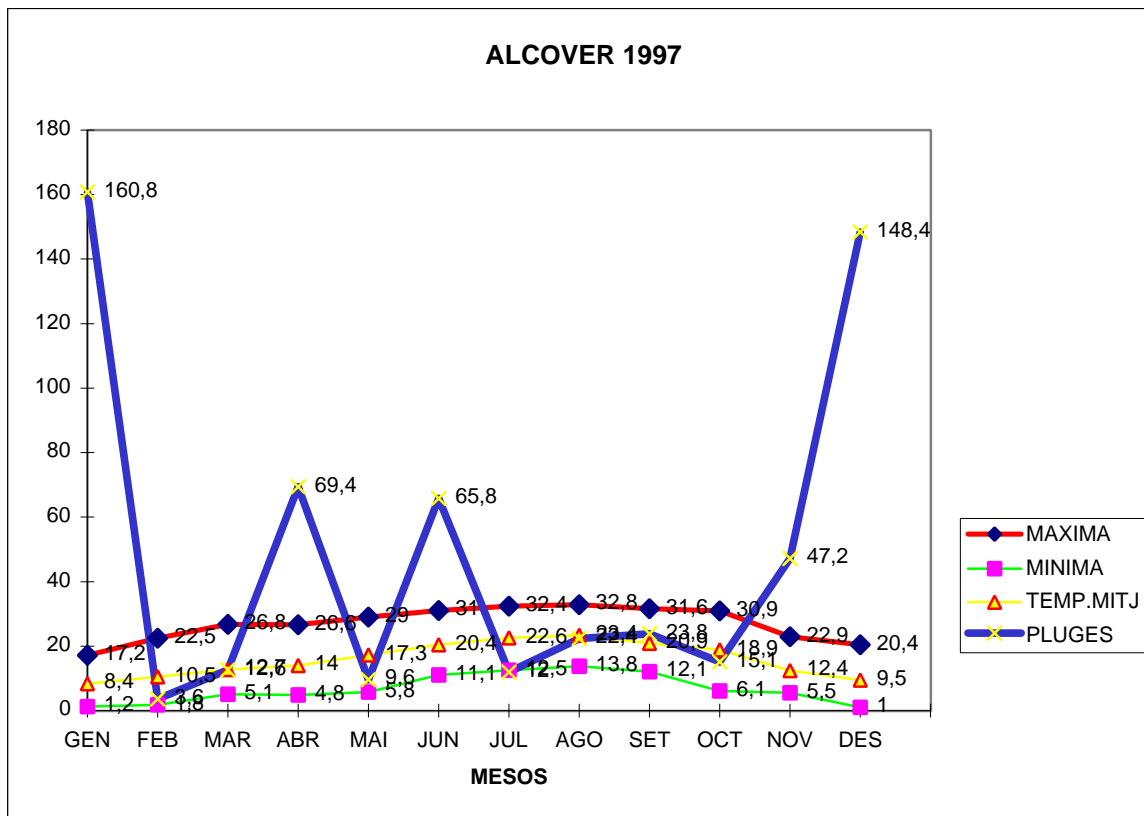

MITJANA ANUAL 15,9
 MAX 32,8 AGOST DIA 1
 MIN 1,0 DESEMBRE DIA 6
 PLUG. 160,8 EL MES DE GENER
 DIA 47,8 DIA 19 D'ABRIL