


# ALCOVER 2004

MAXIMA      MINIMA      TEMP.MITJ PLUGES

GEN	20	-1	10,2	5,3
FEB	18,5	-1,5	8,2	92,3
MAR	20	-4	9,9	89,4
ABR	23,5	2,5	12,7	101,1
MAI	25,5	5	15,6	55,8
JUN	33,5	11,5	21,6	4,6
JUL	35,5	10,5	22,8	15,2
AGO	35,5	14	24,6	5,6
SET	32,5	10	21,8	42,4
OCT	28,5	5,5	17,6	18,4
NOV	21	-1	11,1	1,2
DES	18,5	-1,8	9,5	44,7



TOTAL	.....	.....	.....	.....
	312,5	49,7	185,6	476

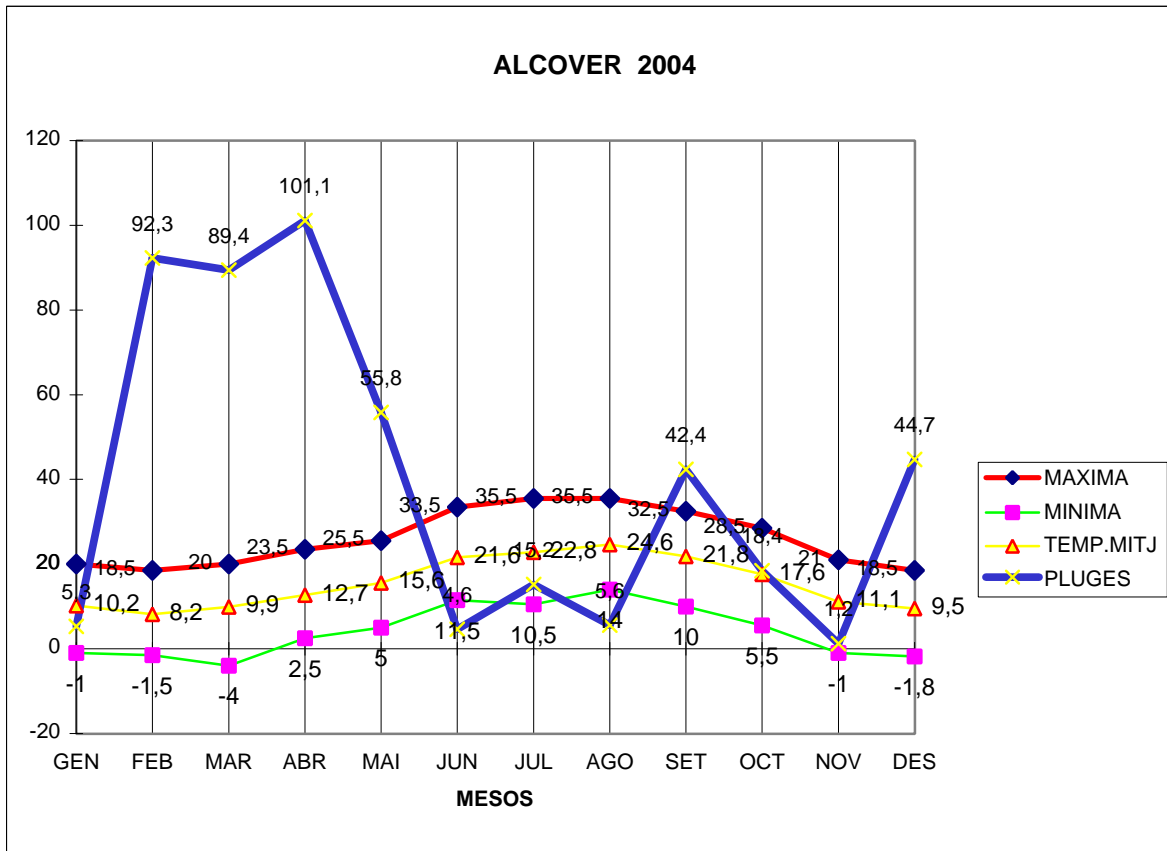

MÀX. 35,5 EL MES DE JULIOL DIA 25

35,5 EL MES D'AGOST DIA 2

MÍN. -4,0 EL MES DE MARÇ DIA 1

MITJANA ANUAL 15,5

PLUG. 101,1 l/m<sup>2</sup> EL MES D'ABRIL

DIA MÉS PLUJÓS EL 29 DE MARÇ AMB 41,1 l/m<sup>2</sup>

NEU : DIA 27 DE FEBRER 0,2 l/m<sup>2</sup> AMB NEU