


QUEROL 1997

MAXIMA MINIMA TEMP.MITJ PLUGES

GEN	16	-1	7,5	156,1
FEB	21	-2	11,7	3,4
MAR	26	1,5	12,4	1,6
ABR	27	1,5	13,3	36,7
MAI	31	2	17	6,6
JUN	32	9	19,4	84,4
JUL	33,5	9	22	45
AGO	34	10,5	23	52,4
SET	32	8,5	19,1	46,9
OCT	30	1,5	16,8	15,1
NOV	22	1,5	10,9	49,6
DES	18	-1	3,8	122,7



TOTAL	322,5	41	176,9	620,5
-------	-------	----	-------	-------

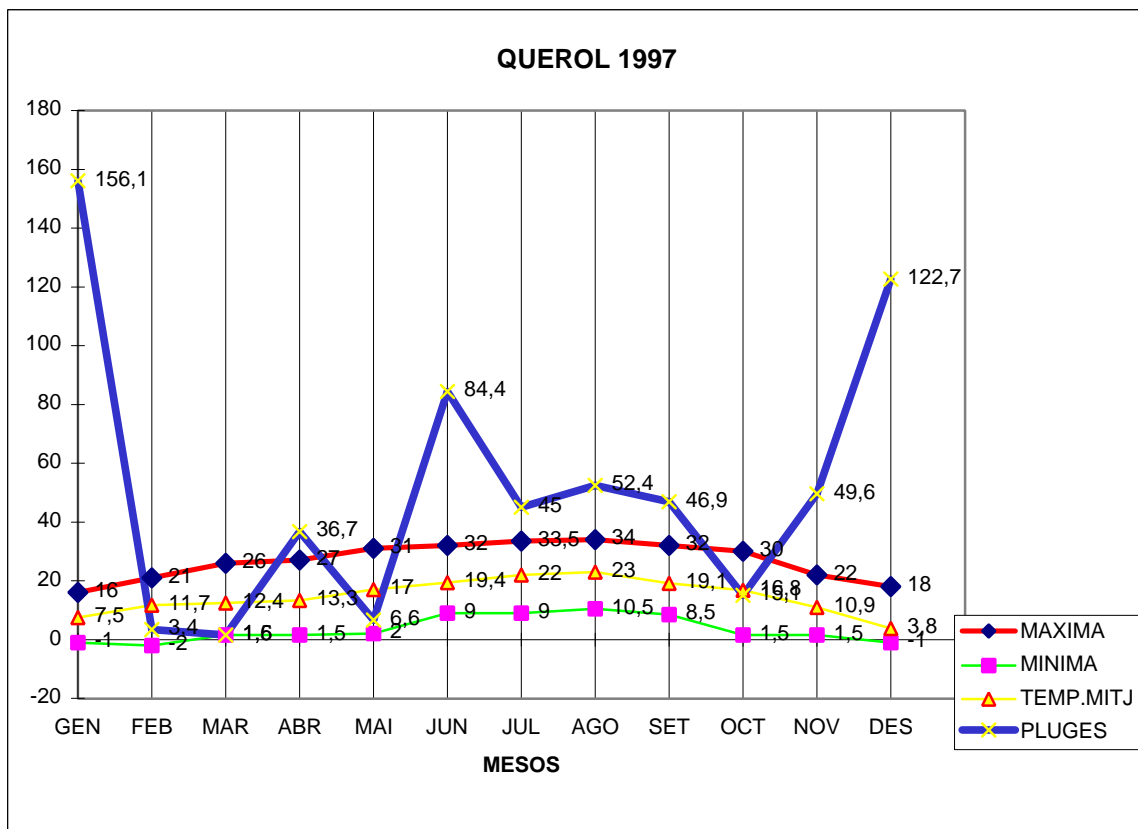

MITJANA ANUAL 14,7
 MAX. 34,0 AGOST DIA 3
 MIN. -2,0 FEBRER DIA 9
 PLUG. 156,1 GENER
 53,1 DESEMBRE DIA 17

NEU DIA 3 DE GENER 40 L. AMB AIGUA NEU
 DIA 5 I 6 DE GENER 5 CM. DE NEU
 DIA 5 DE DESEMBRE 5 CM. DE NEU