


VILA-RODONA 1994

MAXIMA MINIMA TEMP.MITJ PLUGES

GEN	18	-1	9,1	3
FEB	20	1	9,2	51
MAR	24	4	12,9	(ip)
ABR	25,5	2	12,2	36,5
MAI	29	7	17,7	35
JUN	32	10	21	30
JUL	38	17	25,4	1
AGO	34	17	25,1	3,5
SET	30	10	19,5	122,5
OCT	25	8	16,6	230
NOV	22,5	5	13,5	8
DES	20	0	10	0



TOTAL	.....	.....	.....	.....
	318	80	192,2	520,5

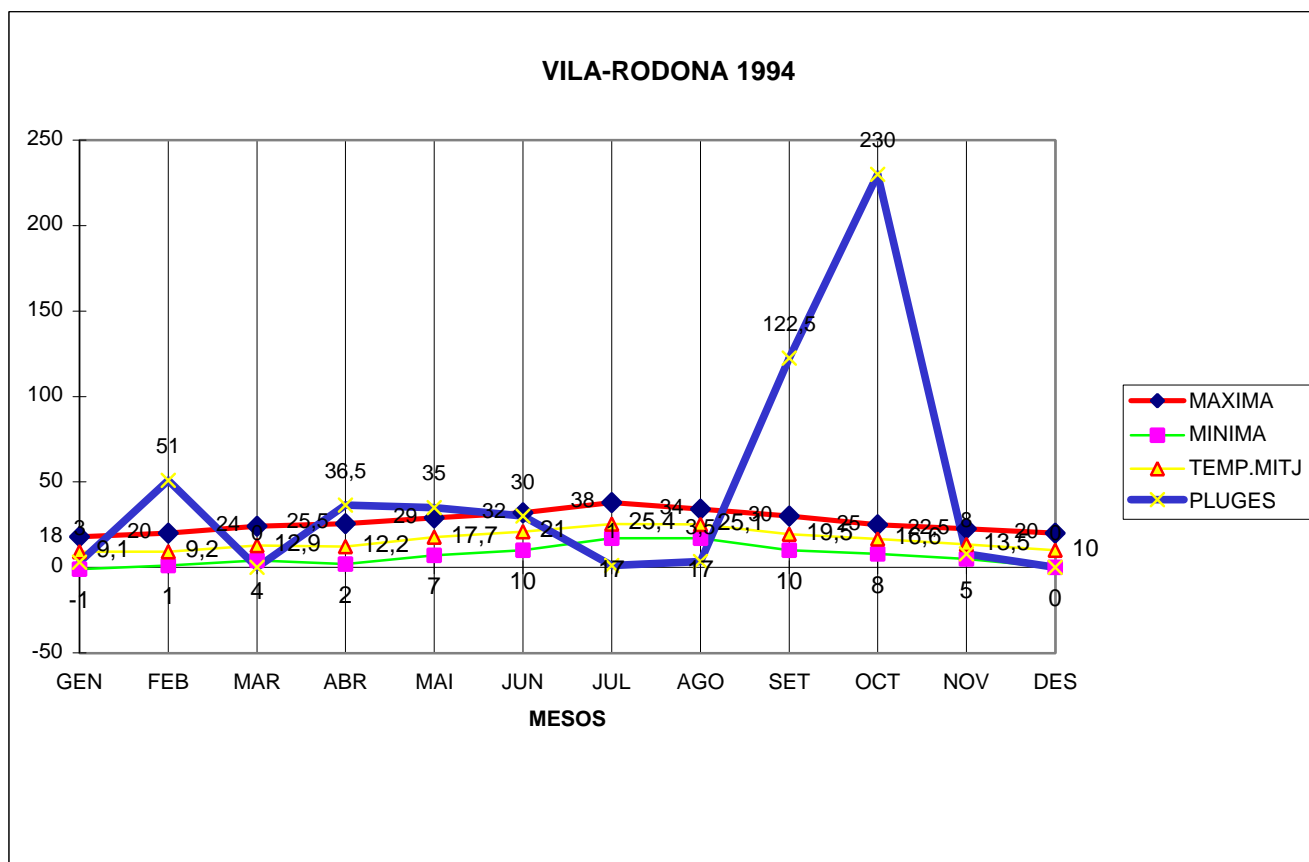

MÀX. 38,0 JULIOL DIA 4

MÍN. -1,0 GENER DIA 22

PLUGES 230,0 l/m2 MES DE SETEMBRE

DIA MÉS PLUJÓS EL 18 DE SETEMBRE AMB 83,2 l/m2

MITJANA ANUAL 16,0