


VILA-RODONA 1995

MAXIMA MINIMA TEMP.MITJ PLUGES



GEN	21	-2,5	8,5	4
FEB	22	2	10,7	12
MAR	23	1,5	23	0
ABR	27	4	13,5	53
MAI	29	6	16	8,5
JUN	30,5	9	19,5	14
JUL	32	13	24	ip
AGO	36	11	24	95
SET	29	8	19	87
OCT	27	10	18	34
NOV	24	2	13	79
DES	22	0	10,5	69

TOTAL
 322,5 64 199,7 455,5

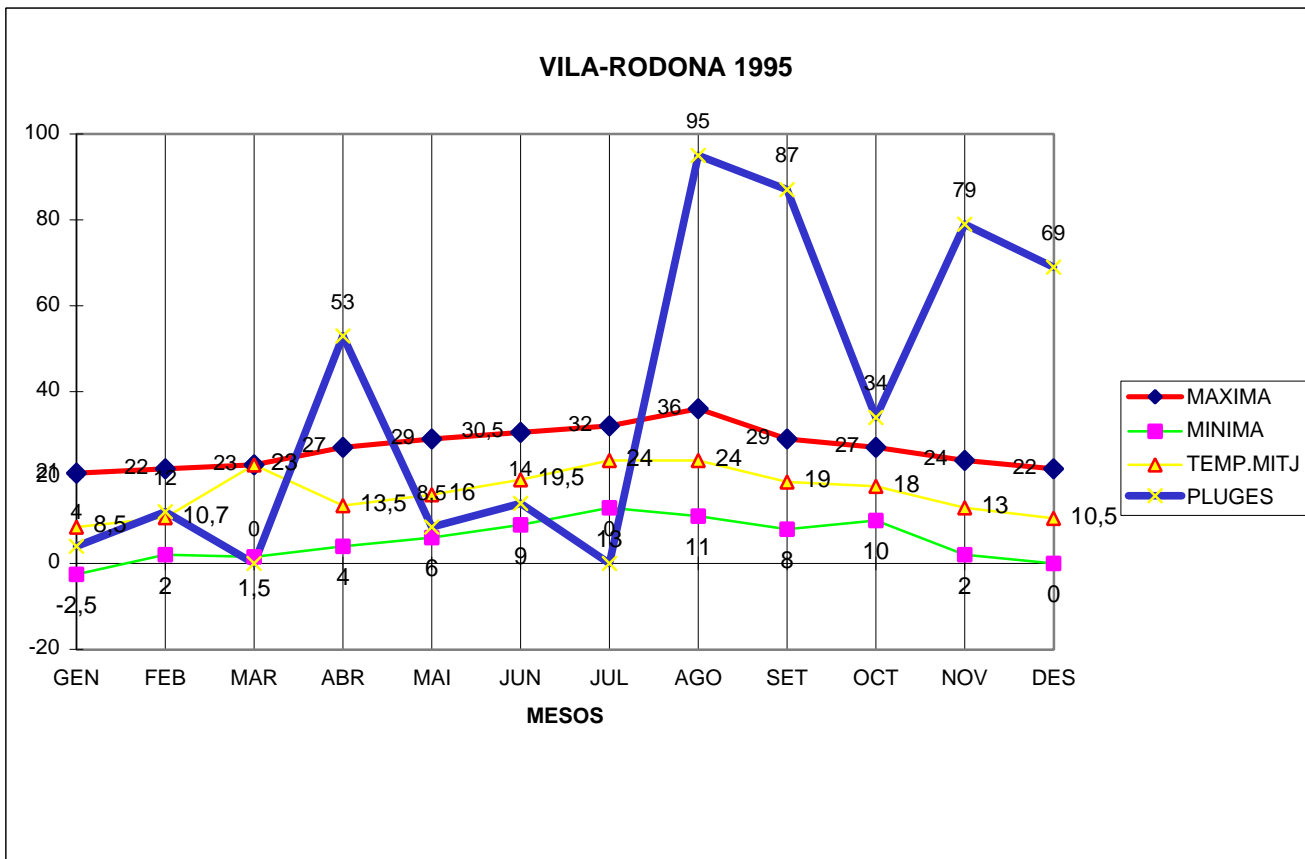

MÀX. 36,0 AGOST DIA 5

MÍN. -2,5 GENER DIA 5

PLUGES 95 L/M2 MES D'AGOST

DIA MÉS PLUJÒS EL 25 DE NOVEMBRE AMB 64 L/M2

MITJANA ANUAL 16,6